

26.06.2024 № 10884/С/01

Заместителю Главы
городского округа Мытищи
Я.В. Башлыкову

Уважаемый Ярослав Владимирович!

В ответ на Ваше обращение в филиал АО «Мособлгаз» «Север» № И-8918-Э от 24.06.2024 по вопросу предоставления данных размещения газораспределительных сетей по адресу: МО, г.о. Мытищи, п. Вешки, уч. с к.н. 50:12:0120210:503 сообщаю следующее.

Правила охраны газораспределительных сетей, далее Правил, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, разработанные на основании Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации», устанавливают порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий.

Согласно п. 3 Правил, охранный зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения

В соответствии с п. 7. Правил для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однопроводных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многопроводных.



Минимальное расстояние от газопровода до зданий и сооружений, коммуникаций рассчитывается в соответствии с п. 5.2.2 СНиП 42-01-2002, утвержденных приказом Минрегиона Российской Федерации от 27.12.2010 № 780 (СП 62.13330.2011) и составляет 2,0 м от газопровода низкого давления до фундаментов зданий и сооружений.


Согласно исполнительно - технической документации находящейся на Мытищинской РЭС филиала АО «Мособлгаз» «Север» на момент газификации, данный газопровод проложен вне границ существующего участка.

С уважением,
директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 04A270690035B036A84711799DCD566D7E
Владелец Раков Антон Викторович
Действителен с 04.07.2023 по 04.07.2024

А.В Раков

Исп. Казаков А.С.
8-498-687-47-04
03150

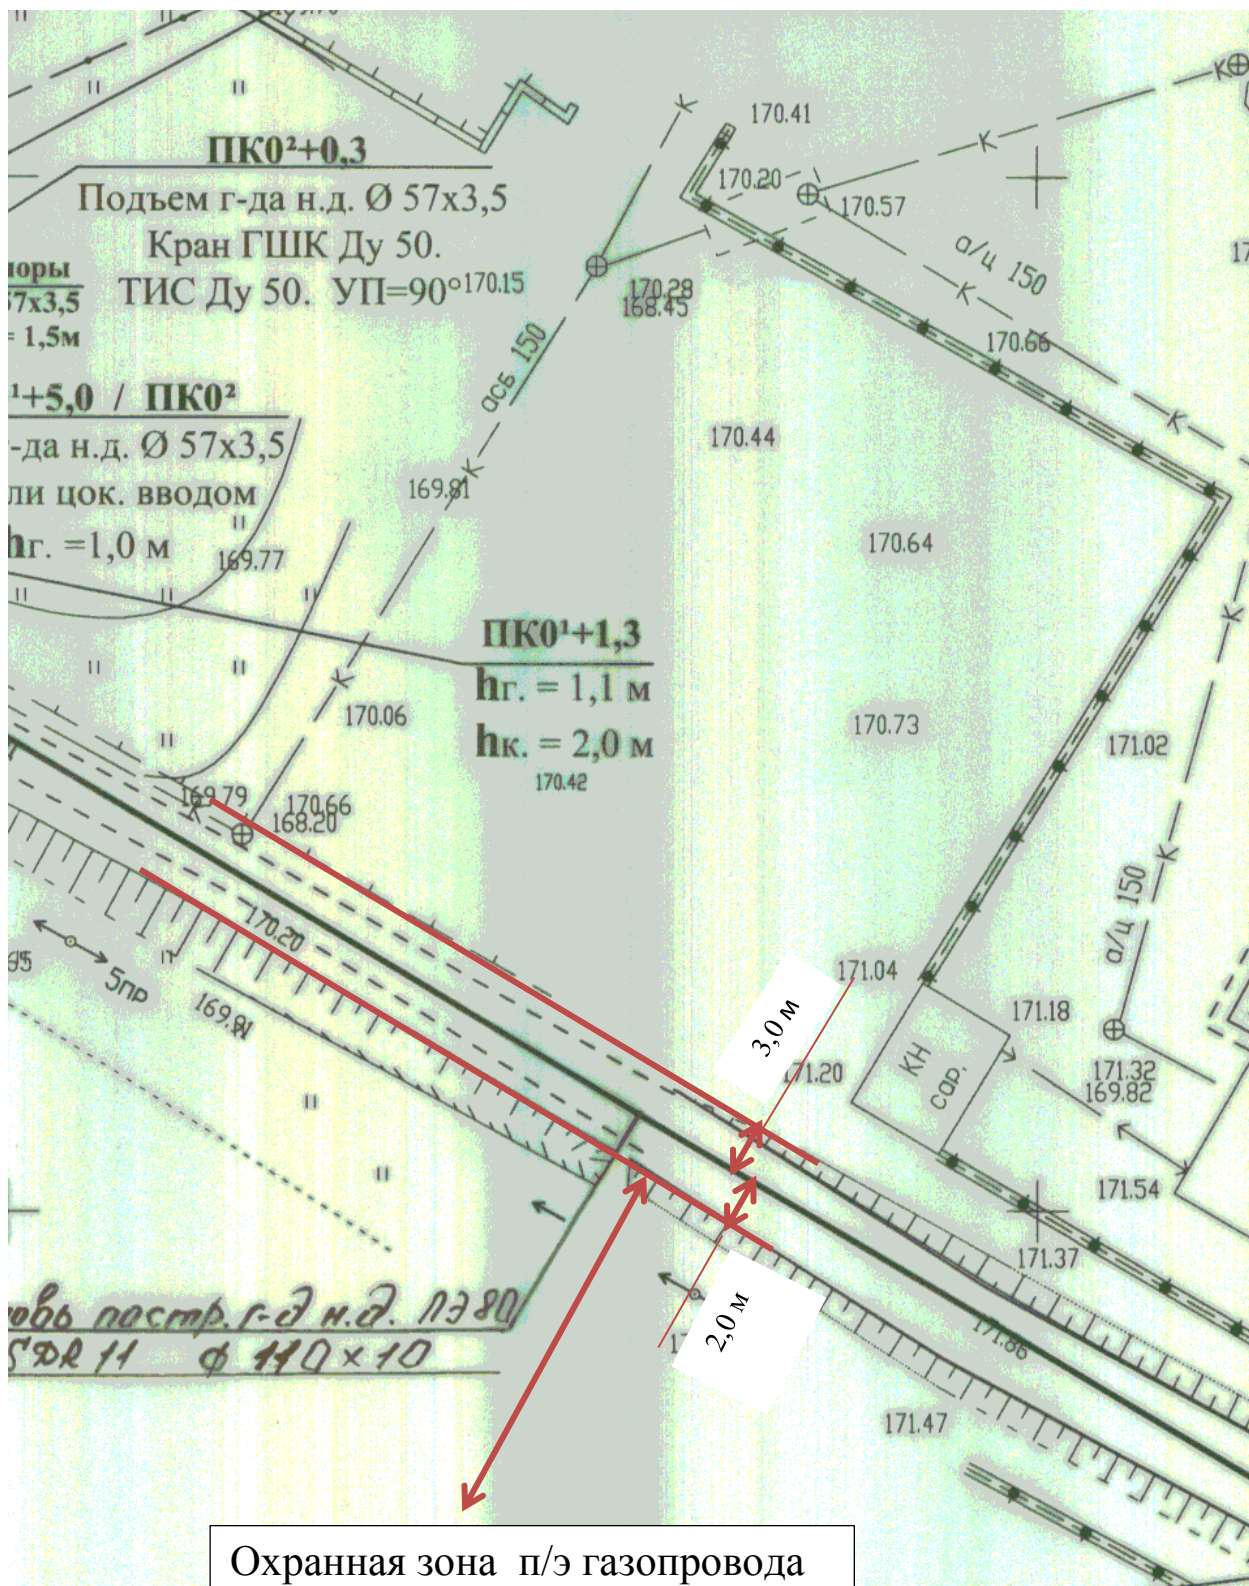

Охранная зона п/э газопровода
низкого давления Д 110 мм